


動揺居住空間内の諸現象変化

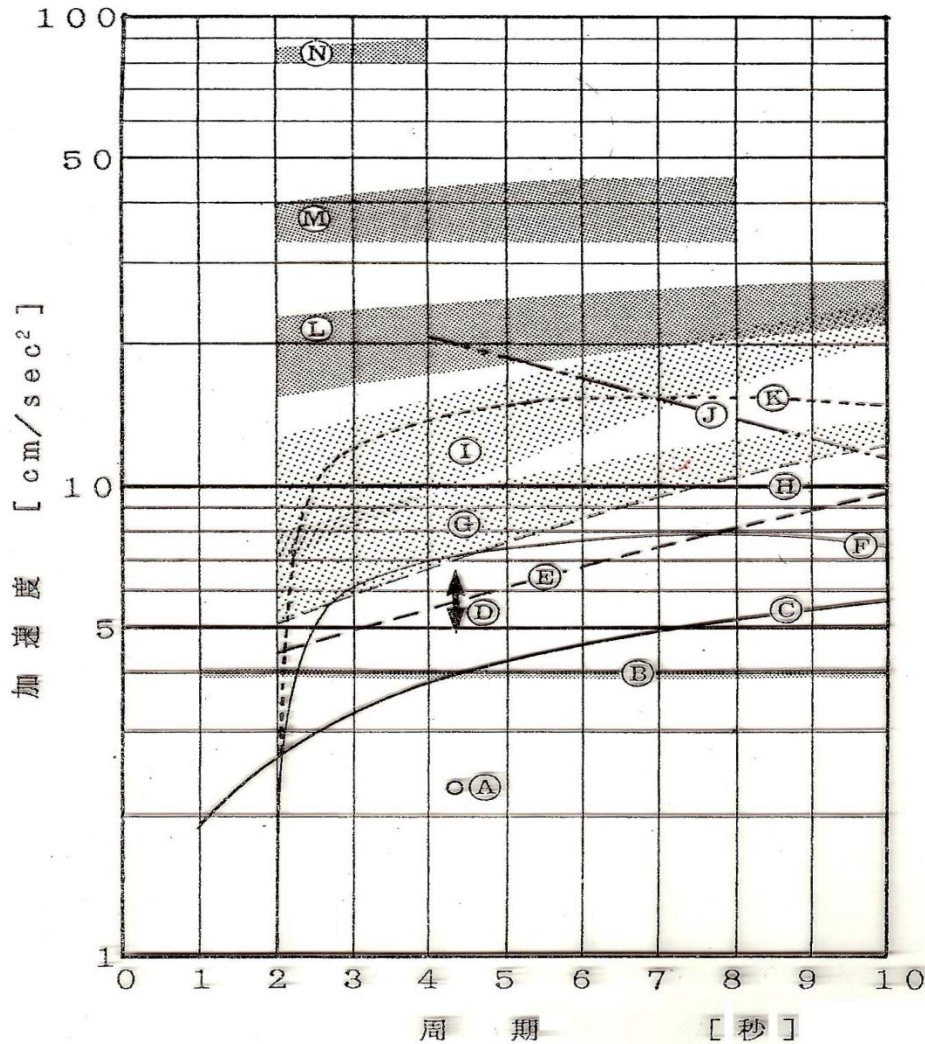

記号	内 容
A	真ちゅう球のスイング開始
B	球の転がり開始
C	平均値知覚閾
D	明確な知覚：50%の範囲
E	片足立位：なんとか立位可能
F	照明器具：揺れ幅20mm
G	注水作業：こぼれ水量4倍
H	船酔い：開始限界
I	注水作業：こぼれ水量8倍
J	浴槽水：長辺での10mm上下
K	照明器具：揺れ幅40mm
L	什器類：視認できる揺れ開始
M	什器類：発音開始
N	什器類：転倒開始

後藤, 坪井, 他: 長周期大振幅複合振動に対する構造物および人体の応答に関する研究
 昭和61年~平成元年度科学研究費補助金報告書, 平成3年3月